PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA:

REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA REFORMA Y AMPLIACION CEIP CERVANTES EN MONÓVAR (ALICANTE).

DOCUMENTO: INDICE DE PLANOS DEL PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

EXPEDIENTE 1928/2019

CEIP CERVANTES DE MONÓVAR

[PLAN EDIFICANT] DICIEMBRE DE 2020.

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Edificant
Pla de construcció, reforma i millora dels centres educatius

EQUIPO REDACTOR:

UTE TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS SL – JAUME SANCHIS NAVARRO

[telf.: 963 39 43 50 - direccion@tomasllavador.com]

[telf.: 960 63 40 41 - jsanchis@sannarquitectura.com]

FIRMANTES:

JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTO

REMEDIOS VICENS SALORT ARQUITECTO

CARLOS GARCÍA TORRES ARQUITECTO

22659417R JOSE MARIA TOMAS (R: U01992619)
Firmado digitalmente por 22659417R JOSE MARIA TOMAS (R: U01992619)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0350/PUESTO 1/62423/14102020123845, serialNumber=IDCES-22659417R, givenName=JOSE MARIA, sn=TOMAS LLAVADOR, cn=22659417R JOSE MARIA TOMAS (R: U01992619), 2.5.4.97=VATES-U01992619, o=CEIP CERVANTES MONOVAR UTE, c=ES
Fecha: 2021.04.01 [illegible]24 +02'00'

VICENS SALORT MARIA DE LOS REMEDIOS - 74084919X
Firmado digitalmente por VICENS SALORT MARIA DE LOS REMEDIOS - 74084919X
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-74084919X, givenName=MARIA DE LOS REMEDIOS, sn=VICENS SALORT, cn=VICENS SALORT MARIA DE LOS REMEDIOS - 74084919X
Fecha: 2021.04.01 16:17:46 +02'00'

CARLOS|GARCIA|TORRES
Firmado digitalmente por CARLOS|GARCIA|TORRES
Nombre de reconocimiento (DN): cn=CARLOS|GARCIA|TORRES, serialNumber=29200425Q, givenName=CARLOS, sn=GARCIA TORRES, ou=Ciudadanos, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2021.04.01 09:55:01 +02'00'

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE MONOVAR

TomásLlavador ARQUITECTOS+INGENIEROS

sanna arquitectura

UTE TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS SL – JAUME SANCHIS NAVARRO

G.1. PLANOS GENERALES: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO			
	PLANO	**ESCALA**	**FORMATO**
G.1.1	Situación y emplazamiento (fuente Catastro)	VARIAS	A1
G.1.2	Emplazamiento y Situación Extracto Planos PGOU (1985) nº 7 y 8 alineaciones y rasantes.	1/1000	A1

G.2. ESTADO ACTUAL PARCELA			
	PLANO	**ESCALA**	**FORMATO**
	DISTRIBUCIÓN		
G.2.1	Levantamiento topográfico	1/200	A1
G.2.2	Parcela. Planta General Planta Baja	1/200	A1
G.2.3	Parcela. Planta General Planta Primera	1/200	A1
G.2.4	Parcela. Planta General Planta Segunda	1/200	A1
G.2.5	Parcela. Planta General Planta Cubierta	1/200	A1
G.5. ESTADO ACTUAL EDIFICACIÓN			
	ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL / COMEDOR + GIMNASIO		
G.5.1.1	Planta Baja. Edificio Principal	1/100	A1
G.5.1.2	Planta Primera. Edificio Principal	1/100	A1
G.5.1.3	Planta Segunda. Edificio Principal	1/100	A1
G.5.1.4	Planta General. Planta Cubiertas	1/100	A1
G.5.1.5	Planta Baja. Comedor + Gimnasio	1/100	A1
G.5.1.6	Planta Cubierta. Comedor + Gimnasio	1/100	A1
	ALZADOS Y SECCIONES		
G.5.2.1	Edificio Principal. Alzados	1/200	A1
	COTAS Y SUPERFICIES		
G.6.1	Planta General. Planta Baja	1/200	A1
G.6.2	Planta General. Planta Primera	1/200	A1
G.6.3	Planta General. Planta Segunda	1/200	A1
G.6.4	Planta General. Planta Cubierta	1/200	A1

A. PLANOS DE ARQUITECTURA ESTADO REFORMADO			
	PLANO	**ESCALA**	**FORMATO**
A.1.1	Actuaciones. Planta General. Planta Baja	1/200	A1
A.1.2	Actuaciones. Planta General. Planta Primera	1/200	A1
A.1.3	Actuaciones. Planta General. Planta Segunda	1/200	A1
A.1.4	Actuaciones. Planta General. Planta Cubierta	1/200	A1
A.1.5	Cumplimiento de la accesibilidad y entorno de los edificios	1/200	A1
A.1.6.	Justificación accesibilidad. DB-SUA. Biblioteca Planta Baja	1/200	A1

	DISTRIBUCIÓN BIBLIOTECA		
A.2.1	Planta General. Planta Baja	1/200	A1
A.2.2	Planta General. Planta Cubierta	1/200	A1
A.2.3	Biblioteca. Planta Baja y Planta Cubierta	1/100	A1

	ALZADOS Y SECCIONES BIBLIOTECA		
A.5.1	Alzados	1/100	A1
A.6.1	Secciones	1/100	A1
	COTAS Y SUPERFICIES BIBLIOTECA		
A.3.1	Planta Baja y Planta Cubierta	1/100	A1

	ACABADOS Y ALBAÑILERIA		
A.7.1	Falso techo. Biblioteca. Planta Baja Y Planta Cubierta	1/100	A1
A.9.1	Pavimentos. Biblioteca. Planta Baja Y Planta Cubierta	1/100	A1
A.10.1	Tabiquería. Biblioteca. Planta Baja y Planta Cubierta	1/100	A1
A.10.2	Tabiquería. Edificio Ampliación. Detalles constructivos	1/10	A1
A.11.1	Cerramientos. Biblioteca. Planta Baja y Planta Cubierta	1/100	A1
A.11.2	Paramentos. Biblioteca. Planta Baja y Planta Cubierta	1/100	A1

	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA		
A.8.1	Referencias de carpintería y cerrajería. Biblioteca	1/100	A1
A.8.2	Carpintería interior, Carpintería exterior y Cerrajería	1/50	A1
A.8.3	Referencias de carpintería y cerrajería. Edificio Principal. Planta Baja	1/100	A1
A.8.4	Referencias de carpintería y cerrajería. Edificio Principal. Planta Primera	1/100	A1
A.8.5	Referencias de carpintería y cerrajería. Edificio Principal. Planta Segunda	1/100	A1
A.8.6	Carpintería exterior. Edificio Principal	1/50	A1

	DETALLES CONSTRUCTIVOS		
A.10.3	Detalles constructivos 01	1/10	A1
A.10.4	Detalles constructivos 02	1/10	A1
A.10.5	Detalles constructivos 03	1/10	A1
A.10.6	Detalles constructivos 04	1/10	A1
A.10.7	Adecuación Patio Aguas Pluviales	1/200	A1
A.10.8	Pista Deportiva. Aguas Pluviales	1/200	A1

	FASES DE EJECUCIÓN		
FASE-01	FASE 1. Ejecución Edificio Biblioteca	1/200	A1
FASE-02	FASE 2. Ejecución Pista Deportiva y Nueva Evacuación Aguas Pluviales Patio	1/200	A1
FASE-03	FASE 3. Reparaciones Puntuales Cubierta Gimnasio e Interior Gimnasio y Comedor	1/200	A1
FASE-04	FASE 4. Rehabilitación Fachadas, Cubiertas y cambio Carpintería Edificio Principal	1/200	A1
FASE-05	FASE 5. Rehabilitación vallado C.E.I.P.	1/200	A1

E. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

	PLANO	ESCALA	FORMATO
Edificio Ampliación			
ESB-01	Estructura Planta Cimentación - Replanteo. Biblioteca	1/50	A1
ESB-02	Estructura Forjado 1. Biblioteca	1/50	A1
ESB-03	Estructura Forjado 2. Refuerzo inferior (R.I.). Biblioteca	1/50	A1
ESB-04	Estructura Forjado 2. Refuerzo superior (R.S.). Biblioteca	1/50	A1
ESB-05	Estructura Pilares. Biblioteca	1/50	A1
ESB-06	Estructura Detalles	1/50	A1
ESA-07	Estructura Forjado 2. Vigas. Biblioteca	1/75	A1

C. JUSTIFICACION PROTECCION DE INCENDIOS. DB-SI.

	PLANO	ESCALA	FORMATO
C-01	Justificación protección contra incendios. DB-SI. Instalaciones de Protección. Biblioteca. Planta Baja	1/50	A1
C-02	Justificación protección contra incendios. DB-SI. Ocupación y Recorridos. Biblioteca. Planta Baja	1/50	A1

I. INSTALACIONES

	PLANO	ESCALA	FORMATO
Instalación electricidad y especiales			
IEL-01	Instalación eléctrica Instalación Alumbrado. Bilioteca Planta Baja	1/50	A1
IEL-02	Instalación eléctrica Fuerza. Bilioteca Planta baja.	1/50	A1
IEL-03	Instalación eléctrica EquemaS Unifilares 1	S/E	A1
IEL-04	Instalación eléctrica Equemas Unifilares 2	S/E	A1
IEL-05	Instalaciones Especiales. Biblioteca Planta baja.	1/50	A1
IEL-06	Instalaciones Especiales Voz y Datos. Biblioteca. Planta baja.	1/50	A1

Instalación fontaneria			
IFT-01	Instalación Fontanería. Biblioteca. Planta Baja	1/50	A1
IFT-02	Instalación Fontanería. Biblioteca. Esquema	1/50	A1

Instalación saneamiento			
ISN-01	Instalación Saneamiento Biblioteca. Residuales Planta Baja	1/50	A1
ISN-02	Instalación Saneamiento Biblioteca. Pluviales Planta Baja	1/50	A1
ISN-03	Instalación Saneamiento Biblioteca. Pluviales Planta Cubiertas	1/50	A1

Instalación climatización, Ventilación y ACS			
ICL-01	Instalación Climatización, Conductos. Biblioteca Planta Bja	1/50	A1
ICL-02	Instalación Climatización, Tuberias. Biblioteca Planta Baja.	1/50	A1
ICL-03	Instalación Climatización, Tuberías. Biblioteca Planta Cubierta.	1/50	A1
ICL-04	Instalación Climatización, Ventilación. Biblioteca Planta Baja.	1/50	A1
ICL-05	Instalación Climatización, Ventilación. Biblioteca Planta Cubierta.	1/50	A1

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

	PLANO	ESCALA	FORMATO
ESS-01	Situación y emplazamiento.	1/4000-1/2000	A1
ESS-02	Fase de obra I. Organización de obra. Ejecución Edificio Biblioteca.	1/200	A1
ESS-03	Fase de obra II. Organización de obra. Ejecución Pista Deportiva y Nueva Evacuación Aguas Pluviales Patio	1/200	A1
ESS-04	Fase de obra III. Organización de obra. Reparaciones Puntuales Cubierta Gimnasio e interior Gimnasio y Comedor	1/200	A1
ESS-05	Fase de obra IV. Organización de obra. Rehabilitación Fachadas, Cubiertas y Cambio Carpintería Edificio Principal	1/200	A1
ESS-06	Fase de obra V. Organización de obra. Rehabilitaciópn Vallado CEIP.	1/200	A1
ESS-07	Protecciones colectivas. Biblioteca. Planta Baja.	1/75	A1
ESS-08	Protecciones colectivas. Biblioteca. Planta Cubierta.	1/75	A1
ESS-09	Protecciones colectivas. Biblioteca. Sección A-A' y Sección B-B'.	1/100	A1
ESS-10	Protecciones colectivas. Reparación Filtraciones Cubierta Gimnasio. Planta Baja y Planta Cubierta.	1/100	A1
ESS-11	Planta Andamios Edificio Principal. Planta Baja.	1/100	A1
ESS-12	Planta Andamios Edificio Principal. Planta Primera.	1/100	A1
ESS-13	Planta Andamios Edificio Principal. Planta Segunda.	1/100	A1
ESS-14	Planta Andamios Edificio Principal. Alzados.	1/200	A1
ESS-15	Detalles caseta vestuarios y caseta almacén.	1/25	A1
ESS-16	Detalles caseta oficina.	1/25	A1
ESS-17	Detalles caseta comedor.	1/25	A1
ESS-18	Detalles eléctricos.	S/E	A1
ESS-19	Detalles medios de protección individuales.	S/E	A1
ESS-20	Detalles barandillas y marquesina.	S/E	A1
ESS-21	Detalles varios I.	S/E	A1
ESS-22	Detalles varios II.	S/E	A1
ESS-23	Fichas seguridad. Plataformas elevadoras.	S/E	A1
ESS-24	Fichas seguridad. Andamio Tubular.	S/E	A1

GESTIÓN DE RESIDUOS

	PLANO	ESCALA	FORMATO
GR-01	Fase de obra I. Ejecución Edificio Biblioteca.	1/200	A1
GR-02	Fase de obra II. Ejecución Pista Deportiva y Nueva Evacuación Aguas Pluviales Patio	1/200	A1
GR-03	Fase de obra III. Reparaciones Puntuales Cubierta Gimnasio e interior Gimnasio y Comedor	1/200	A1
GR-04	Fase de obra IV. Rehabilitación Fachadas, Cubiertas y Cambio Carpintería Edificio Principal	1/200	A1
GR-05	Fase de obra V. Rehabilitaciópn Vallado CEIP.	1/200	A1

Valencia, diciembre de 2020.

José María Tomás Llavador Remedios Vicens Salort Carlos García Torres

	FALSOS TECHOS
	ROCKFON EKLA formato 600x600x20 mm canto recto A24 Falso techo acústico registrable según el sistema Rockfon Ekla, formado por panel de lana de roca biosoluble. Formato 600 x 600 mm y 20 mm de espesor con canto recto A24 desmontable suspendido de estructura metálica de acero galvanizado con bandeja perimetral continua de placa de yeso o equivalente.
	ROCKFON BLANKA formato 1200x600x20 mm canto oculto Z Falso techo acústico registrable de perfil oculto según el sistema Rockfon Blanka Z, formado por panel de lana de roca biosoluble.Formato 1200 x 600 mm y 20 mm de espesor con canto oculto Z desmontable suspendido de estructura metálica de acero galvanizado con bandeja perimetral continua de placa de yeso o equivalente.
	ROCKFON LOGIC formato 600x600x20 mm canto recto A24 Falso techo acústico registrable de según el sistema Rockfon Logic, formado por panel de lana de roca biosoluble.Formato 600 x 600 mm y 12 mm de espesor con canto recto A24 desmontable suspendido de estructura metálica de acero galvanizado o equivalente.
	Falso techo continuo acústico sistema D127.es "KNAUF" (12.5+27+27) o equivalente.
	Falso techo liso continuo de cartón yeso de 15 mm de espesor.

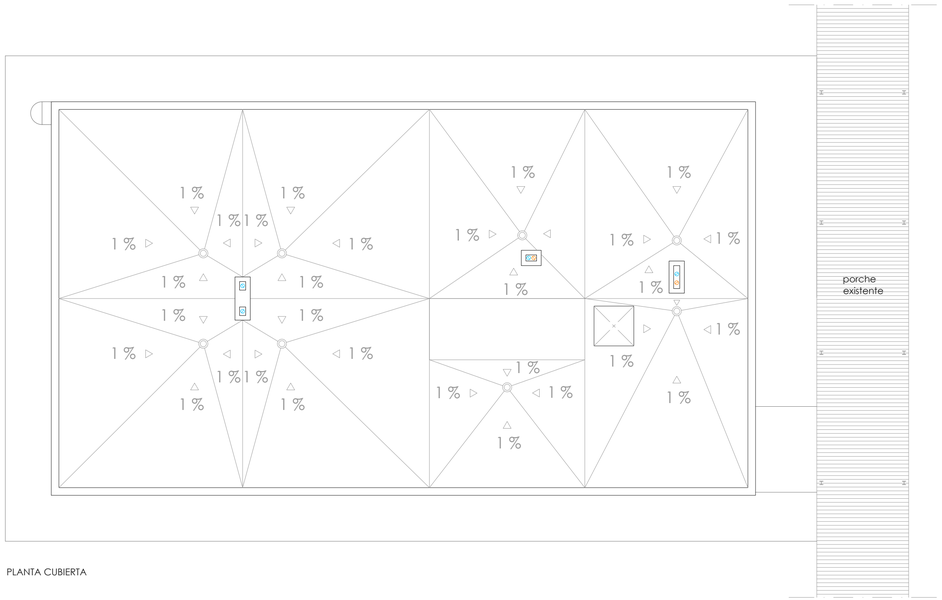

PLANTA CUBIERTA

PLANTA BAJA

NORTE

Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:

AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

Autor: TomásLlavador ARQUITECTOS+INGENIEROS sanna|arquitectura

José María Tomás Llavador	Arquitecto	Col. Nº: 2.732
Remedios Vicens Salort	Arquitecto	Col. Nº: 4.584
Carlos García Torres	Arquitecto	Col. Nº: 13.975

Fecha: DICIEMBRE 2020

Código: 894_1

Título de proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL C.E.I.P. CERVANTES CALLE ALCALDE SATURNINO CERDÁ, 8 03640 MONÓVAR, ALICANTE

Escala: A3 = 1/200 A1 = 1/100

Plano: ACABADOS FALSOS TECHOS. BIBLIOTECA PLANTA BAJA Y PLANTA CUBIERTA

Plano nº: A.7.1

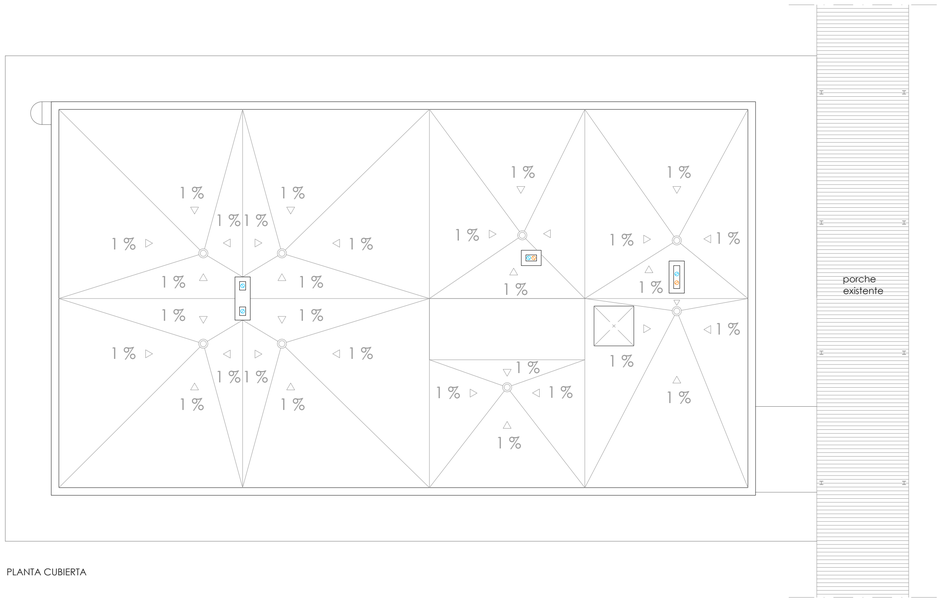

PLANTA CUBIERTA

PLANTA BAJA

PAVIMENTOS		
	1	- Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano micro de 40x40 cm.
	2	- Mortero autonivelante cemento CT-10 de 40 mm de espesor. - Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos. - Pavimento cerámico clase 2 realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado monocolor de 30x30 cm.
	3	- Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso normal, grano medio, de 40x40 cm en tonos claros. - Pavimento de linóleum de espesor 4 mm.

NORTE

Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:

AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

Autor: TomásLlavador ARQUITECTOS+INGENIEROS sanna|arquitectura

José María Tomás Llavador — Arquitecto — Col. Nº: 2.732

Remedios Vicens Salort — Arquitecto — Col. Nº: 4.584

Carlos García Torres — Arquitecto — Col. Nº: 13.975

Fecha: DICIEMBRE 2020

Código: 894_1

Título de proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL C.E.I.P. CERVANTES CALLE ALCALDE SATURNINO CERDÁ, 8 03640 MONÓVAR, ALICANTE

Escala: A3 = 1/200 A1 = 1/100

Plano: ACABADOS PAVIMENTOS. BIBLIOTECA PLANTA BAJA Y PLANTA CUBIERTA

Plano nº: A.9.1

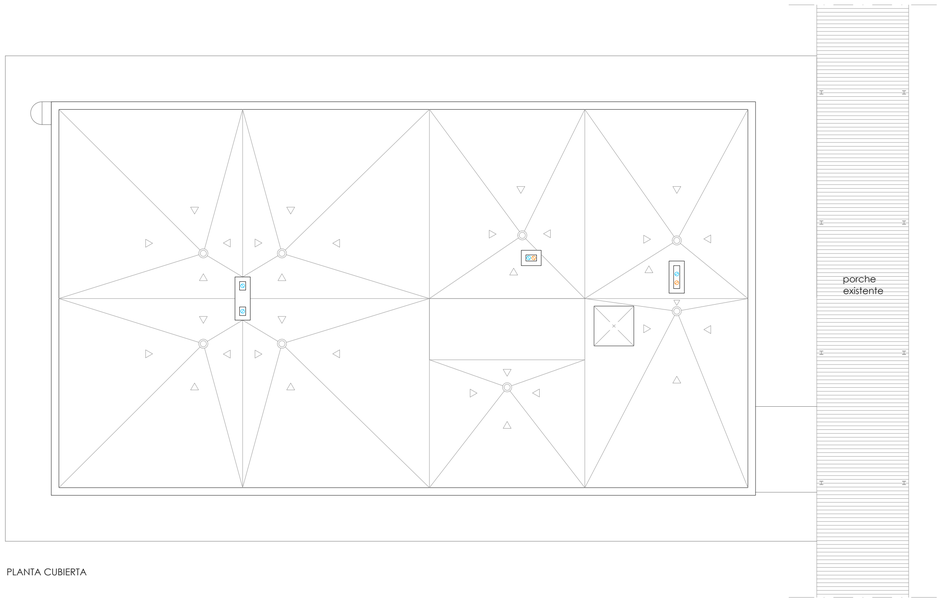

PLANTA CUBIERTA

PLANTA BAJA

LEYENDA

T1 PYL db normal de 90 mm + 2 placas de 15 mm a cada lado normales de alta dureza. Tabique múltiple autoportante; aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,6 m^2K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

T2 PYL normal + hidrofugado de 90 mm + 2 placas normales alta dureza de 15 mm + 2 placas hidrofugadas de 15mm. Tabique múltiple autoportante; aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,6 m^3K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

T3 PYL db hidrofugado de 90 mm + 2 placas de 15 mm hidrofugadas a cada lado. Tabique múltiple autoportante; aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,6 m^2K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

T10 Mampara fenólica

T11 Tabique multiple compuesto por fábrica de ladrillo cerámico perforado de 11.5 cm de espesor + trasdosado doble placa hidrofugada sobre subestructura de 48 mm con lana de roca de 40 mm y 70 Kg/m3 + trasdosado doble placa normal sobre subestructura de 48 mm con lana de roca de 40 mm y 70 Kg/m3. Incluida lámina de chovACUSTIC 35 fieltex o equivalente entre ladrillo panal y trasdosado en la cara del aula.

TF1 Trasdosado 48 mm + doble placa normal de 15 mm de espesor alta dureza. Aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m^2K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA.

TF2 Trasdosado 48 mm + doble placa hidrofugada de 15 mm de espesor. Aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m^2K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA.

NORTE

Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:

AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

Autor: TomásLlavador ARQUITECTOS+INGENIEROS sanna|arquitectura

José María Tomás Llavador — Arquitecto Col. Nº: 2.732

Remedios Vicens Salort — Arquitecto Col. Nº: 4.584

Carlos García Torres — Arquitecto Col. Nº: 13.975

Fecha: DICIEMBRE 2020

Código: 894_1

Título de proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL C.E.I.P. CERVANTES CALLE ALCALDE SATURNINO CERDÁ, 8 03640 MONÓVAR, ALICANTE

Escala: A3 = 1/200 A1 = 1/100

Plano: ACABADOS TABIQUERÍA. BIBLIOTECA PLANTA BAJA Y PLANTA CUBIERTA

Plano nº: A.10.1

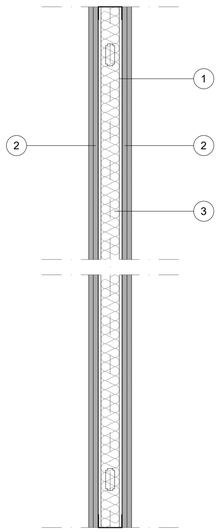

T1 PYL db normal de 90 mm + 2 placas de 15 mm a cada lado normales de alta dureza. Tabique múltiple autoportante; aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,6 m^2K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

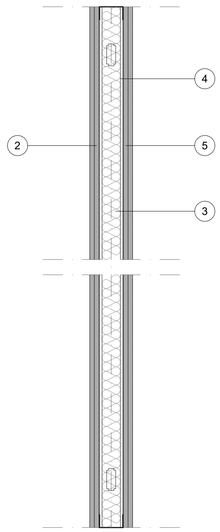

T2 PYL normal + hidrofugado de 90 mm + 2 placas normales alta dureza de 15 mm + 2 placas hidrofugadas de 15mm. Tabique múltiple autoportante; aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,6 m^2K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

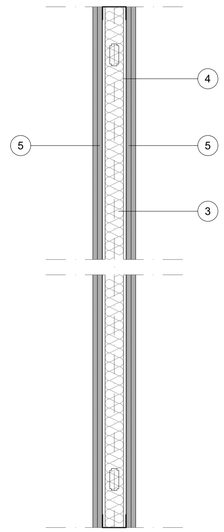

T3 PYL db hidrofugado de 90 mm + 2 placas de 15 mm hidrofugadas a cada lado. Tabique múltiple autoportante; aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,6 m^2K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

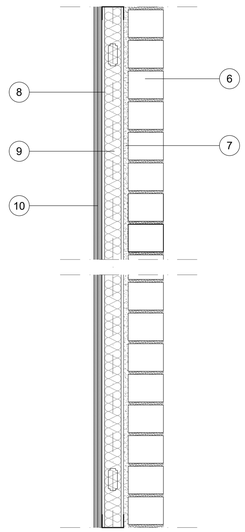

T4 Partición formada por ½ pie tabique panal + enfoscado mortero 1.5 cm de espesor + tradosado autoportante doble placa de yeso laminado de alta resistencia de 12.5 mm de espesor sobre perfil galvanizado 70 mm. Aislamiento acústico de lana mineral de 50 mm de espesor, resistencia térmica de 1.15 m2K/W, reacción al fuego A1. Espesor total 225 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

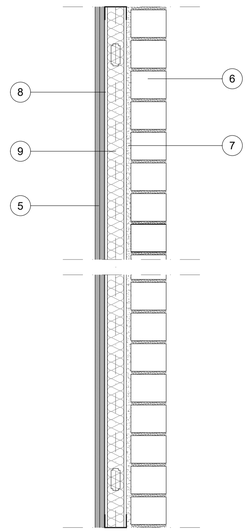

T5 Partición formada por ½ pie tabique panal + enfoscado mortero 1.5 cm de espesor + trasdosado autoportante doble placa de yeso laminado hidrofugado de 15 mm de espesor sobre perfil galvanizado 70 mm. Aislamiento acústico de lana mineral de 50 mm de espesor, resistencia térmica de 1.15 m2K/W, reacción al fuego A1. Espesor total 225 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60

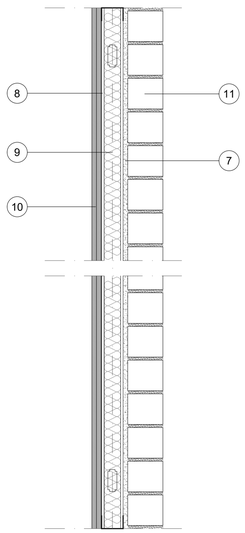

T6 Partición formada por ½ pie fábrica de ladrillo aislante de hormigón + enfoscado de mortero de 1.5 cm de espesor + trasdosado autoportante doble placa de yeso laminado de alta resistencia de 12.5 mm de espesor sobre perfil galvanizado 70 mm. Aislamiento acústico de lana mineral de 50 mm de espesor, resistencia térmica de 1.15 m2K/W, reacción al fuego A1. Espesor total 225 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

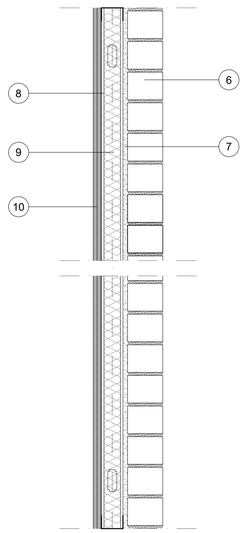

T7 Partición formada por ½ pie fábrica de tabique panal + enfoscado de mortero + trasdosado autoportante doble placa de yeso laminado de alta resistencia de 12.5 mm de espesor sobre perfil galvanizado 70 mm. Aislamiento acústico de lana mineral de 50 mm de espesor, resistencia térmica de 1.15 m2K/W, reacción al fuego A1. Espesor total 225 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60

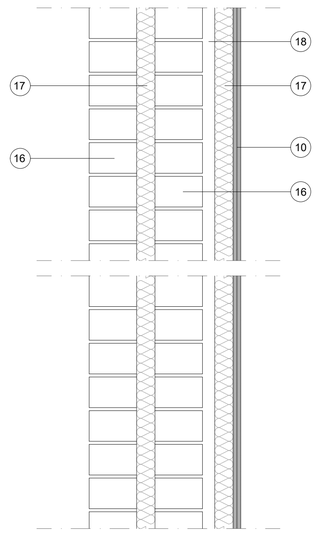

T8 Partición fábrica de ladrillo de hormigón Geroblok Cámara DBBLOK + Lana mineral Acustilaine MD "ISOVER" 6 cm + Fábrica de ladrillo de hormigón Geroblok Cámara DBBLOK + separación de 40cm + Lana mineral Acustiline MD 6 cm + doble placa de yeso laminado de 12.5 mm

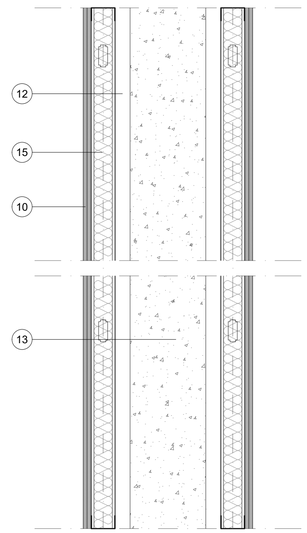

TF1 Falseado 48 mm + doble placa normal de 12,5 mm de espesor alta dureza. Aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m^2K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

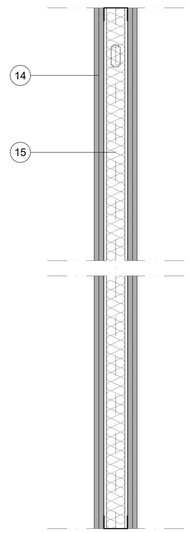

TF2 Falseado 48 mm + doble placa hidrofugada de 12,5 mm de espesor. Aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN), no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m^2K/W. Espesor total 140 mm. Aislamiento acústico a ruido aéreo 51.9 dBA. Resistencia al fuego EI-60.

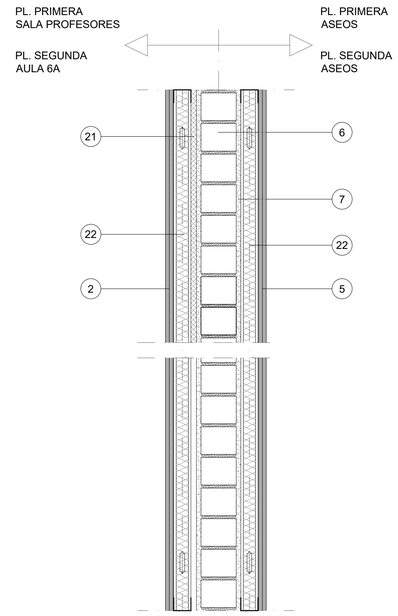

1. PYL db normal de 90 mm.
2. 2 placas normales de alta dureza de 15 mm.
3. Aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN) ALPHA ROCK E225. ROCKWOOL o equivalente no revestido de 60 mm de espesor.
4. PYL normal + hidrofugado de 90 mm.
5. 2 placas hidrofugadas de 15 mm.
6. Partición de $\frac{1}{2}$ pie tabique panal.
7. Enfoscado de mortero de cemento de 1.5 cm de espesor.
8. Perfil galvanizado 70 mm
9. Aislamiento acústico de lana mineral de 50 mm de espesor.
10. Doble placa de yeso laminado de alta resistencia de 12.5 mm de espesor.
11. Partición formada por $\frac{1}{2}$ pie de fábrica de ladrillo aislante de hormigón.
12. Falseado 48 mm.
13. Pilar de hormigón.
14. 2 Placas hidrofugadas de 12,5 mm.
15. Aislamiento acústico de lana mineral no revestido de 50 mm de espesor.
16. Fábrica de ladrillo de hormigón Geroblok Cámara DBBLOK.
17. Lana mineral Acustilaine MD "ISOVER" o equivalente 6cm.
18. Separación 4 cm.
19. Perfil galvanizado 90 mm
20. Aislamiento acústico de lana mineral natural (LMN) ALPHA ROCK E225. ROCKWOOL o equivalente no revestido de 80 mm de espesor.
21. Lámina chovACUSTIC 35 fieltex o equivalente.
22. Subestructura de 48 mm con lana de roca de 40 mm y 70 Kg/m3.

T10 Tabique multiple compuesto por fábrica de ladrillo cerámico perforado de 11.5 cm de espesor + trasdosado doble placa hidrofugada sobre subestructura de 48 mm con lana de roca de 40 mm y 70 Kg/m3 + trasdosado doble placa normal sobre subestructura de 48 mm con lana de roca de 40 mm y 70 Kg/m3. Incluida lámina de chovACUSTIC 35 fieltex o equivalente entre ladrillo panal y trasdosado en la cara del aula.

Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:

AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

Autor: TomásLlavador ARQUITECTOS+INGENIEROS sanna arquitectura

José María Tomás Llavador — Arquitecto Col. Nº: 2.732

Remedios Vicens Salort — Arquitecto Col. Nº: 4.584

Carlos García Torres — Arquitecto Col. Nº: 13.975

Fecha: DICIEMBRE 2020

Código: 894_1

Título de proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL C.E.I.P. CERVANTES CALLE ALCALDE SATURNINO CERDÁ, 8 03640 MONÓVAR, ALICANTE

Escala: A3 = 1/20 A1 = 1/10

Plano: TABIQUERÍA. DETALLES CONSTRUCTIVOS

Plano nº: A.10.2

LEYENDA

	C1	Revestimiento exterior de fábrica de ladrillo cerámico cara vista Klinker Gris de Malpesa + enfoscado mortero monocapa 1.5 cm de espesor + cámara de aire + lana mineral 0.034 W/mk 80 mm.
	TR1	Tradosado autoportante doble placa de yeso laminado de alta resistencia de 15 mm de espesor sobre perfil galvanizado 90 mm. Aislamiento acústico de lana mineral de 80 mm de espesor de lana de roca ROCKWOOL ALPHAROCK E-225.

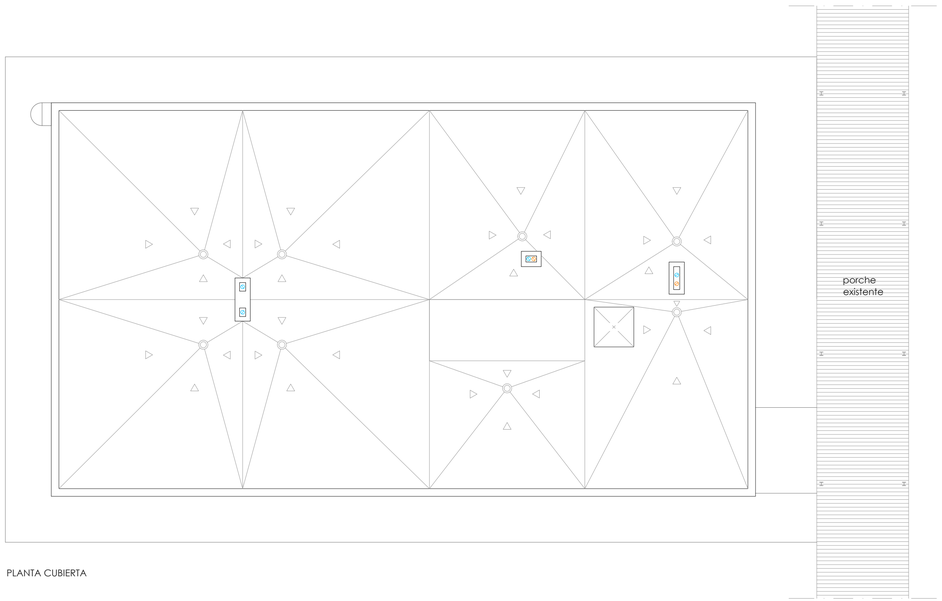

PLANTA CUBIERTA

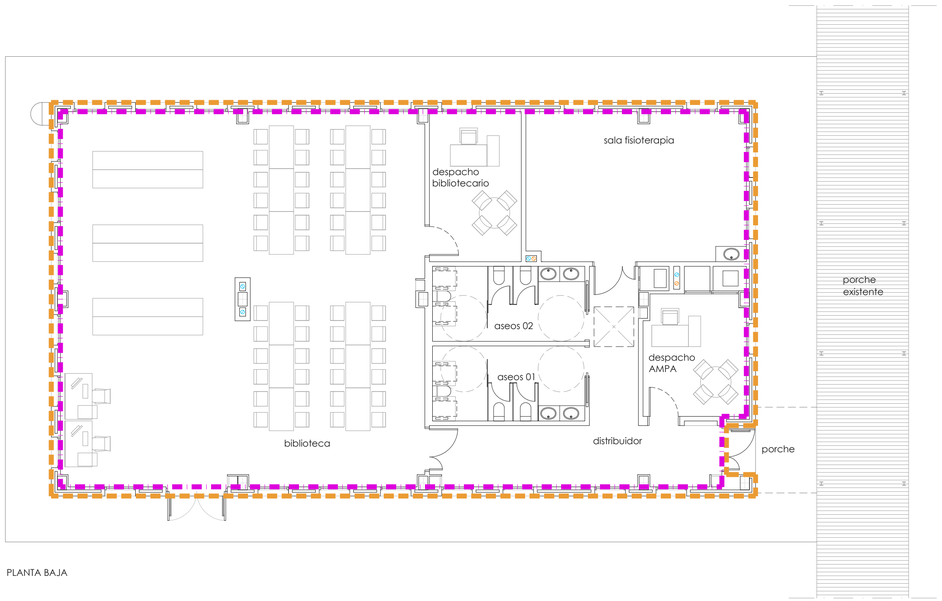

PLANTA BAJA

NORTE

Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:

AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

Autor: TomásLlavador ARQUITECTOS+INGENIEROS sanna|arquitectura

José María Tomás Llavador	Remedios Vicens Salort	Carlos García Torres
Arquitecto Col. Nº: 2.732	Arquitecto Col. Nº: 4.584	Arquitecto Col. Nº: 13.975

Fecha: DICIEMBRE 2020

Código: 894_1

Título de proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL C.E.I.P. CERVANTES CALLE ALCALDE SATURNINO CERDÁ, 8 03640 MONÓVAR, ALICANTE

Escala: A3 = 1/200 A1 = 1/100

Plano: ACABADOS CERRAMIENTOS. BIBLIOTECA PLANTA BAJA Y PLANTA CUBIERTA

Plano nº: A.11.1

PARAMENTOS		
	P1	- Revestimiento cerámico con baldosa de gres porcelánico de 20x60 cm. (120 cm) - Pintura plástica ecológica con acabado mate. (180 cm)
	P1'	- Revestimiento cerámico con baldosa de gres porcelánico de 20x60 cm. (200 cm) - Pintura plástica ecológica con acabado mate. (100 cm)
	P2	- Revestimiento cerámico con baldosa de gres porcelánico de 30x60 cm. (300 cm) - Rodapié de gres esmaltado de 24.5 x 43 x 35 mm, pieza de rincón en angulo curvo.
	P3	- Zócalo de linóleum de 4 mm de espesor, resistencia al fuego Cfl-S2 según RD 312/2005. (120 cm) - Rodapié soldable de PVC de 105x40 mm y 2 mm de espesor fijado con adhesivo y soldado a tope por termofusión al pavimento. - Pintura plástica ecológica con acabado mate. (180 cm)
	P4	- Revestimiento cerámico con baldosa de gres porcelánico de 30x60 cm. (300 cm) - Rodapié de gres esmaltado de 24.5 x 43 x 35 mm, pieza de rincón en angulo curvo. Zona pila en Sala Fisioterapia

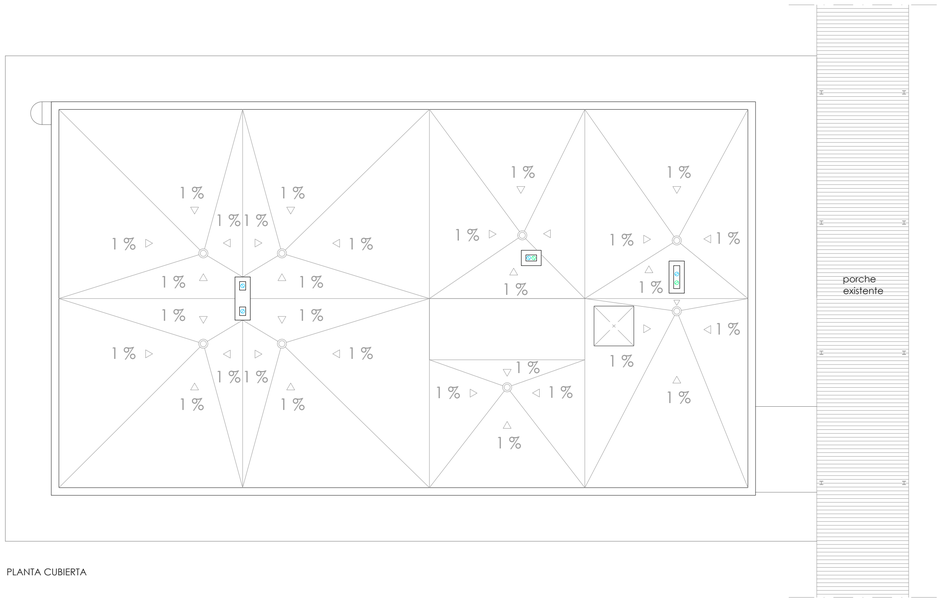

PLANTA CUBIERTA

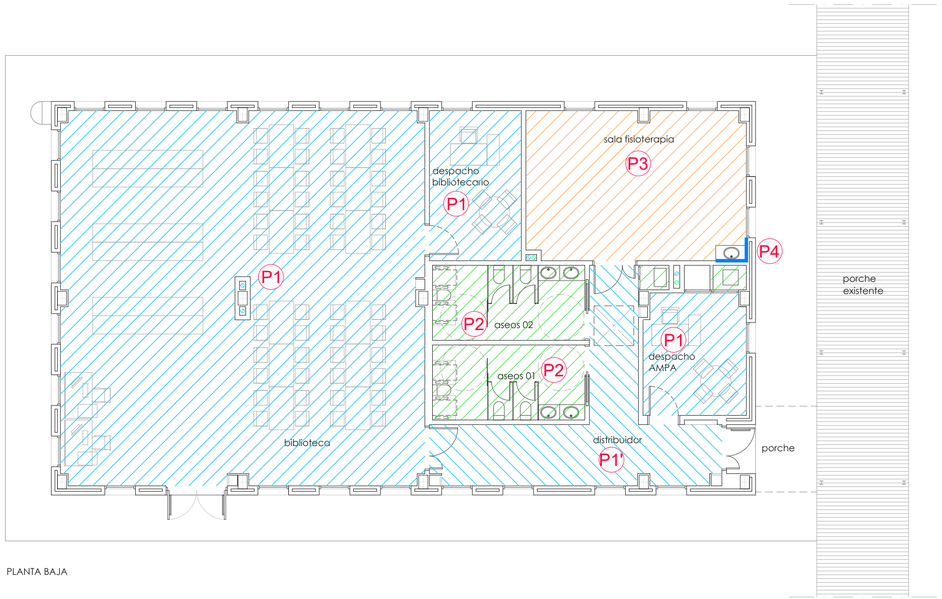

PLANTA BAJA

NORTE

Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:	Revisión:	Fecha:	Realizado:	Supervisado:	Aprobado:

AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

Autor: TomásLlavador ARQUITECTOS+INGENIEROS sanna arquitectura

José María Tomás Llavador	Remedios Vicens Salort	Carlos García Torres
Arquitecto Col. Nº: 2.732	Arquitecto Col. Nº: 4.584	Arquitecto Col. Nº: 13.975

Fecha: DICIEMBRE 2020

Código: 894_1

Título de proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL C.E.I.P. CERVANTES CALLE ALCALDE SATURNINO CERDÁ, 8 03640 MONÓVAR, ALICANTE

Escala: A3 = 1/200 A1 = 1/100

Plano: ACABADOS PARAMENTOS. BIBLIOTECA PLANTA BAJA Y PLANTA CUBIERTA

Plano nº: A.11.2