




P21

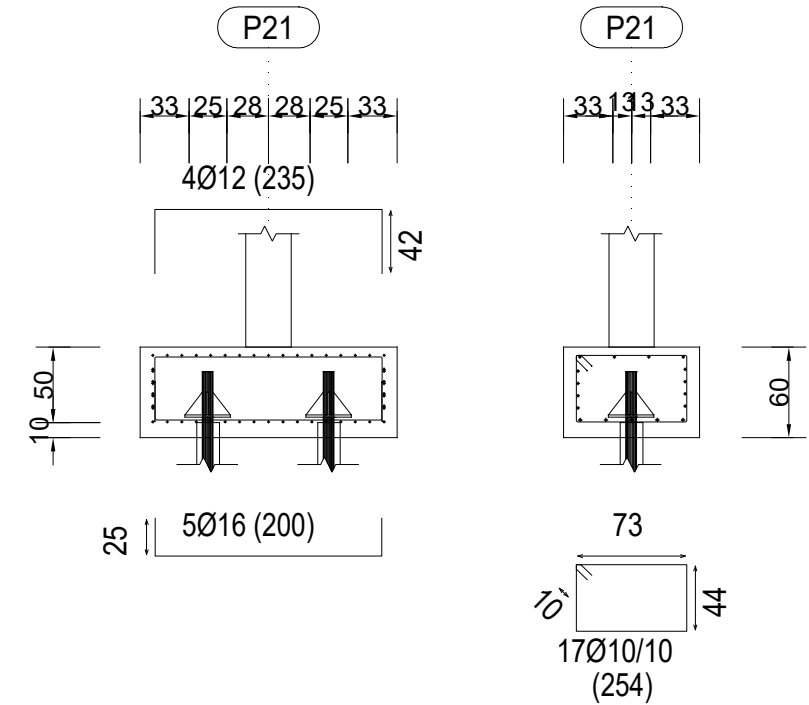



P27 y P30

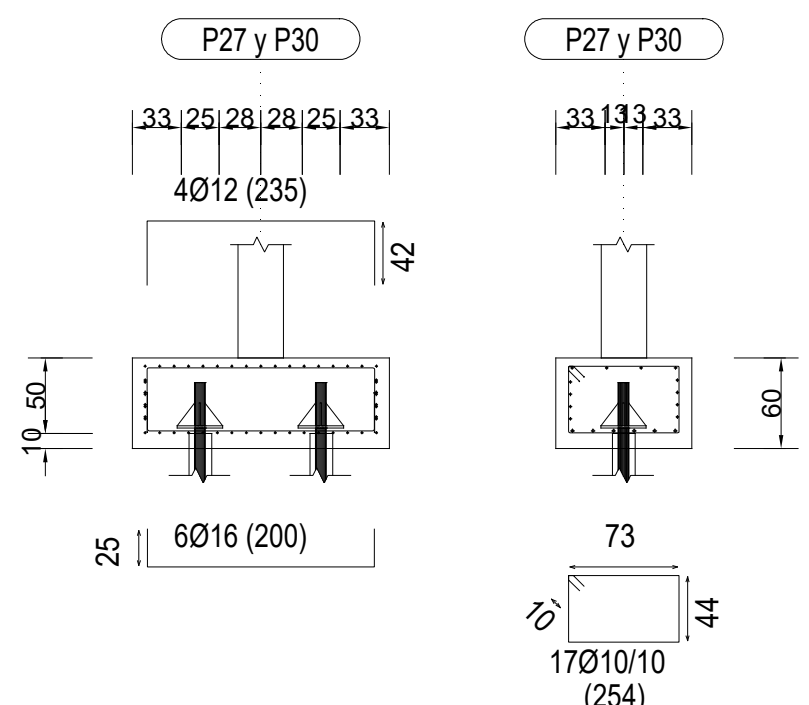


P13, P14, P15 y P23

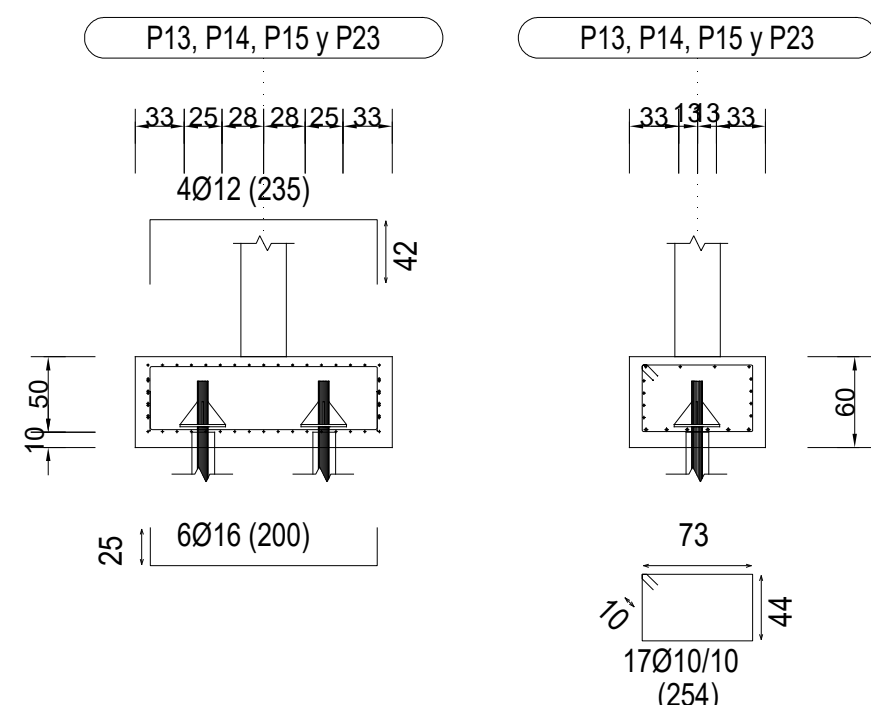


P16, P22, P26, P28, P29 y P31

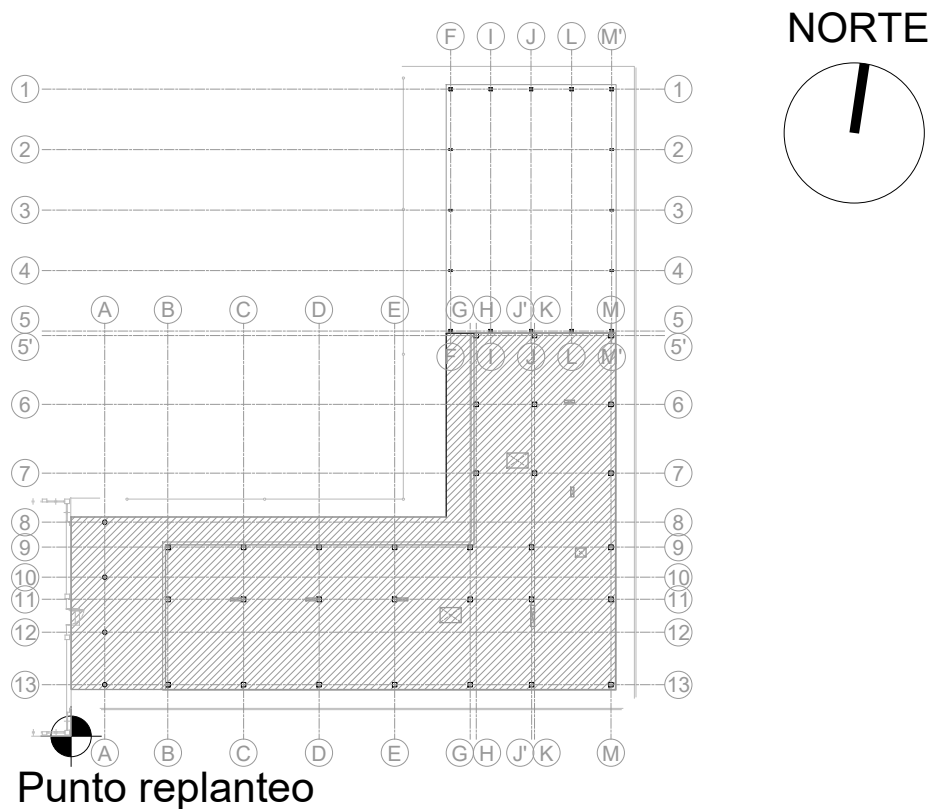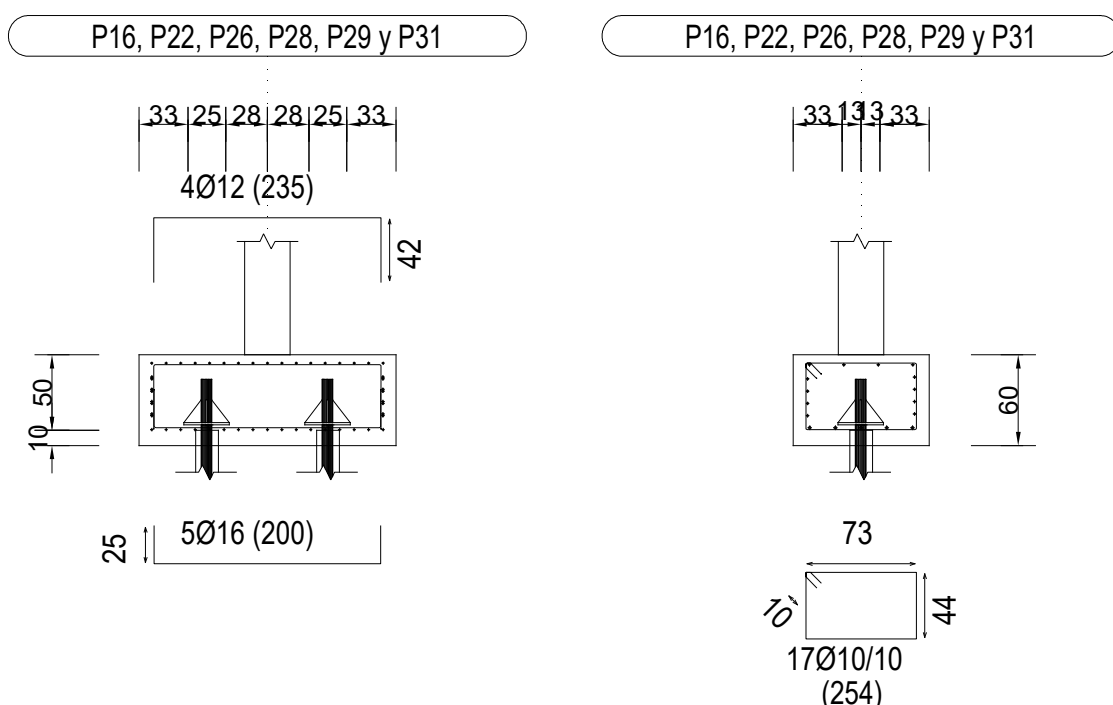


Pilotes: Microp l=12

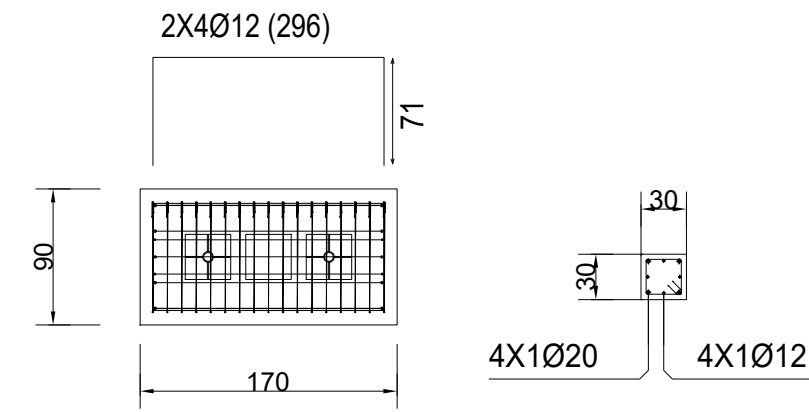


P21

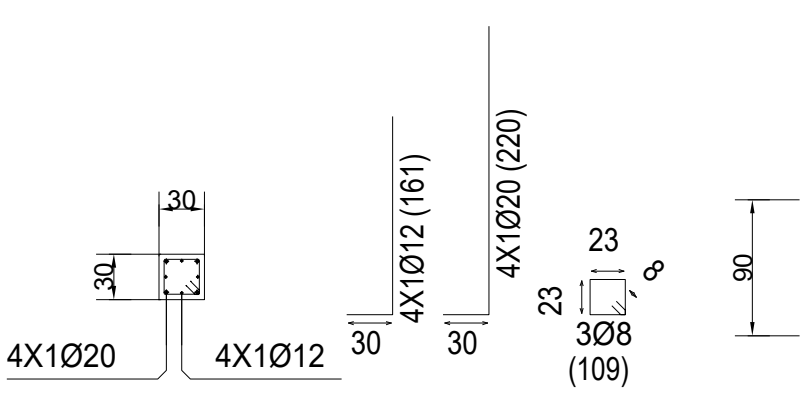


Pilotes: Microp l=13

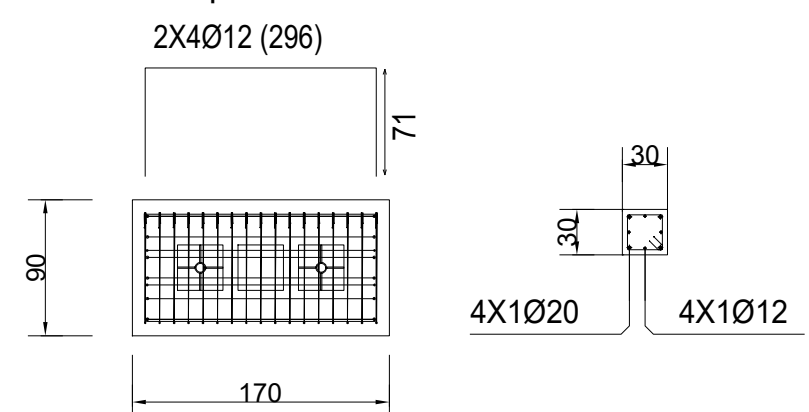


P27 y P30

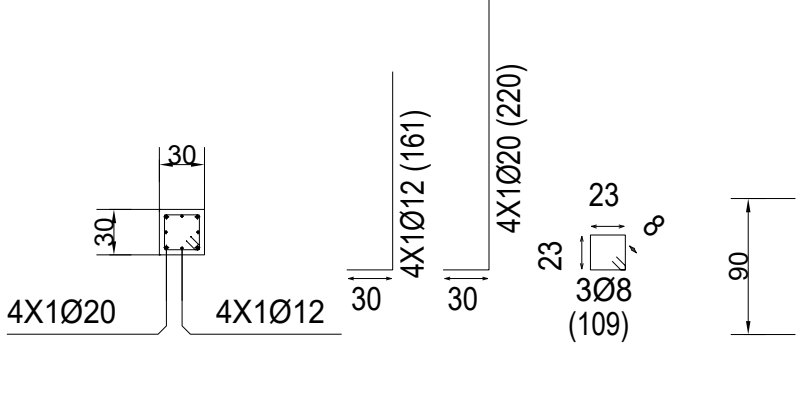


Pilotes: Microp l=13

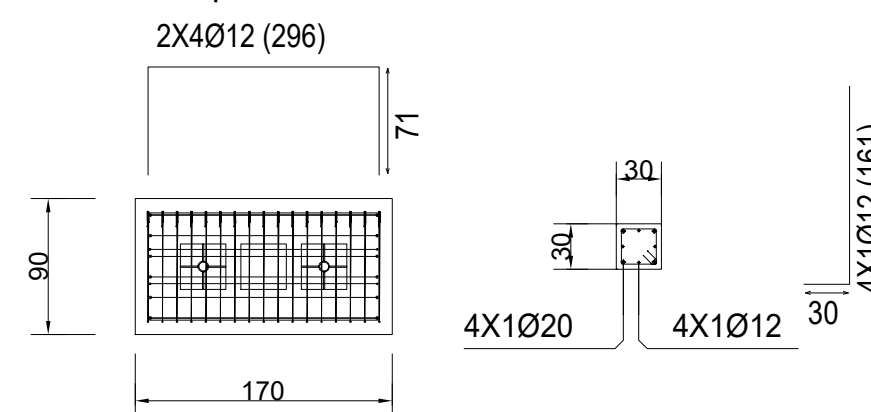


P13, P14, P15 y P23

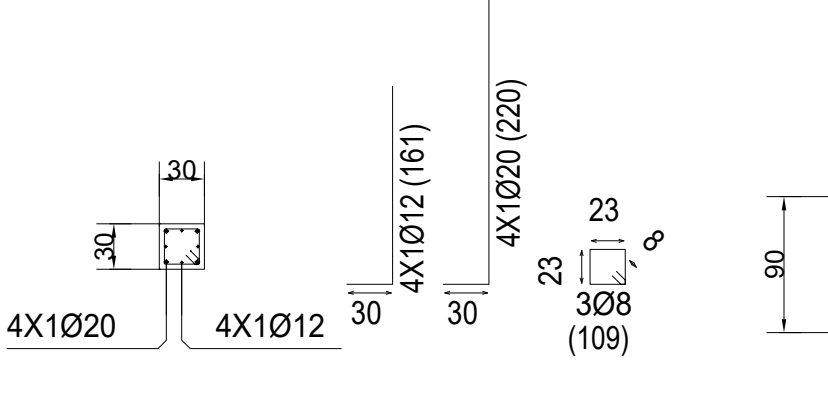

Pilotes: Microp l=12

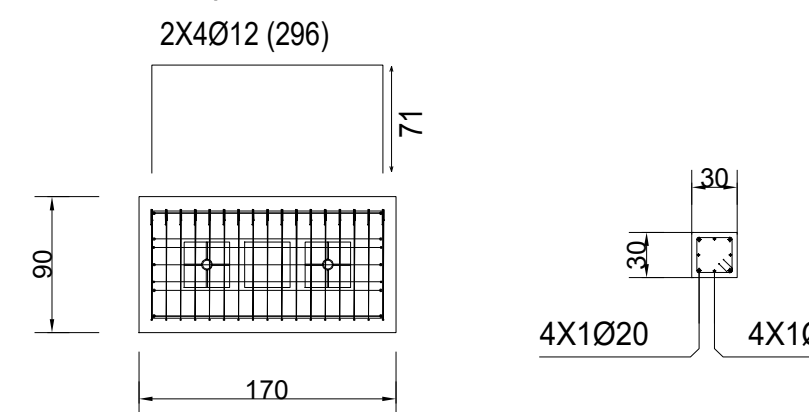


P16, P22, P26, P28, P29 y P31

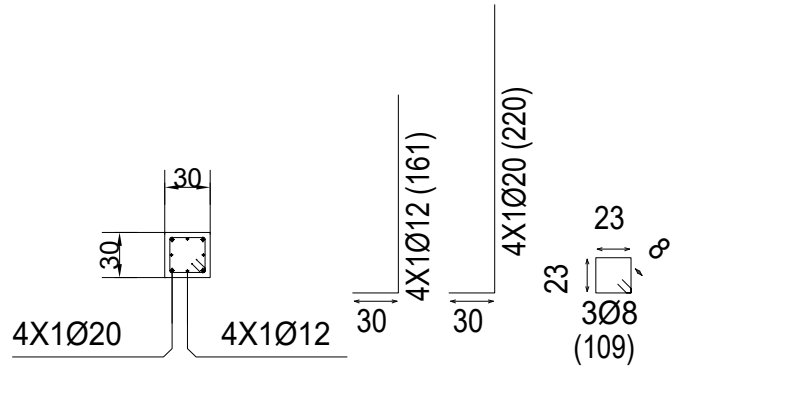


*HA-25 (8-500s4)	SOLAPO (Ls) (cm)		ANCLAJE (Lb) (cm)	
Ø (mm)	Ls I	Ls II	Lb I	Lb II
10	70	92	35	46
12	84	110	42	55
14	98	128	49	64
16	112	146	56	73
20	160	208	80	104
25	238	312	119	156
32	372	494	186	247


P24

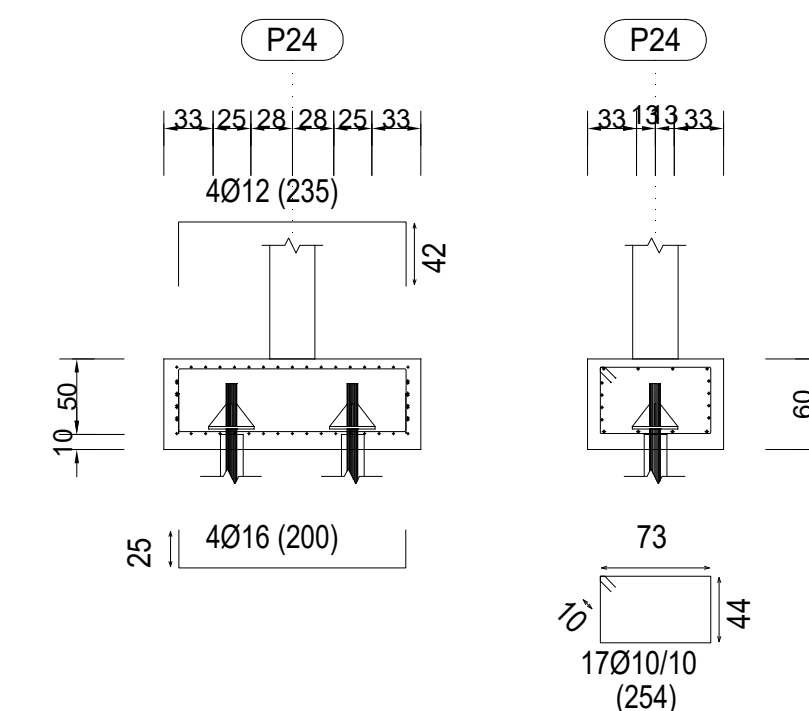


P32

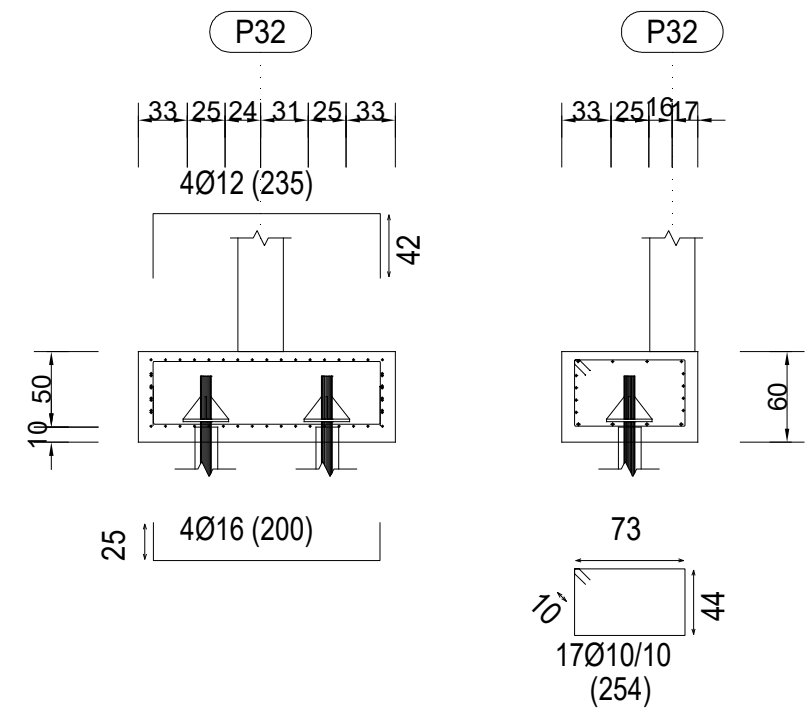


P33

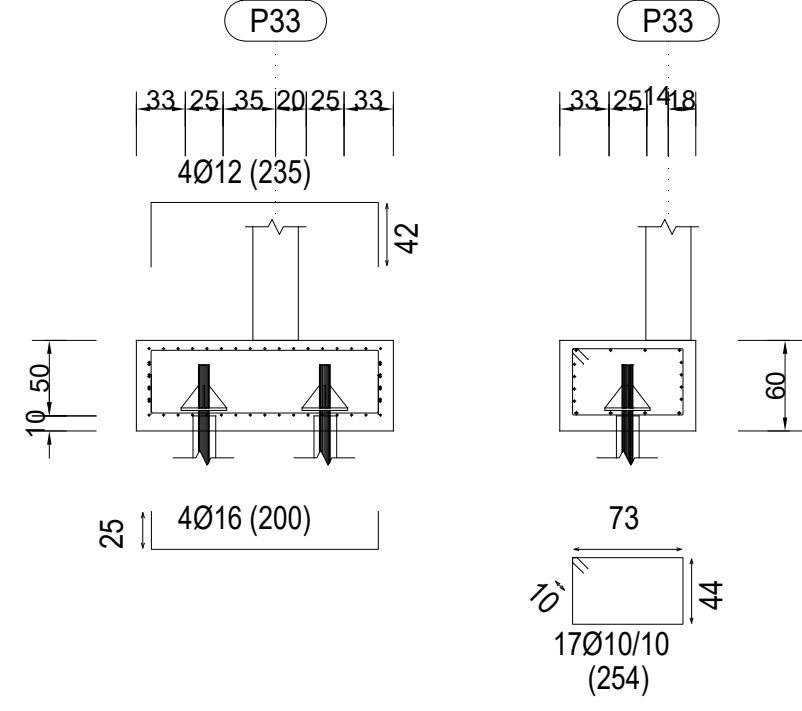


P34

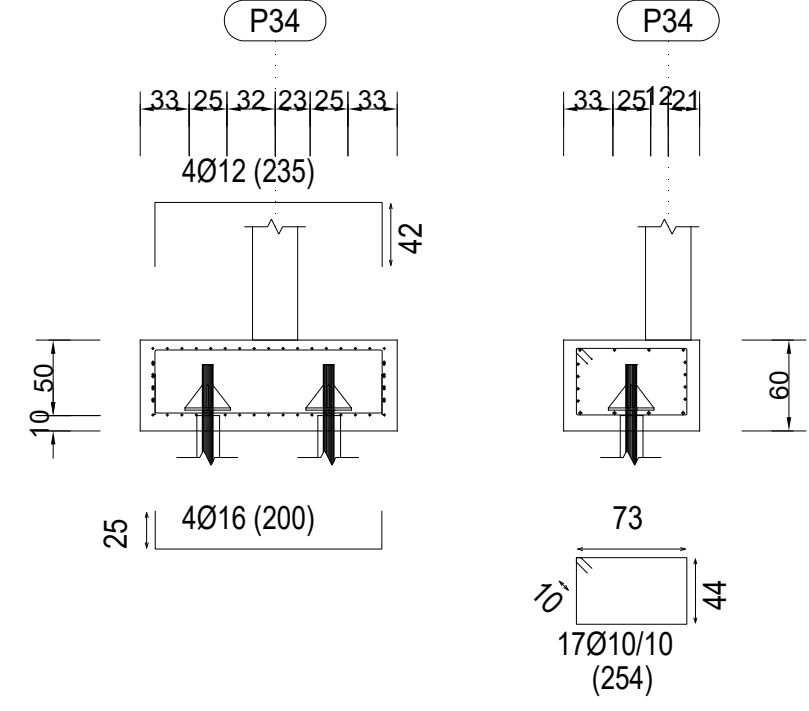


Pilotes: Microp l=11

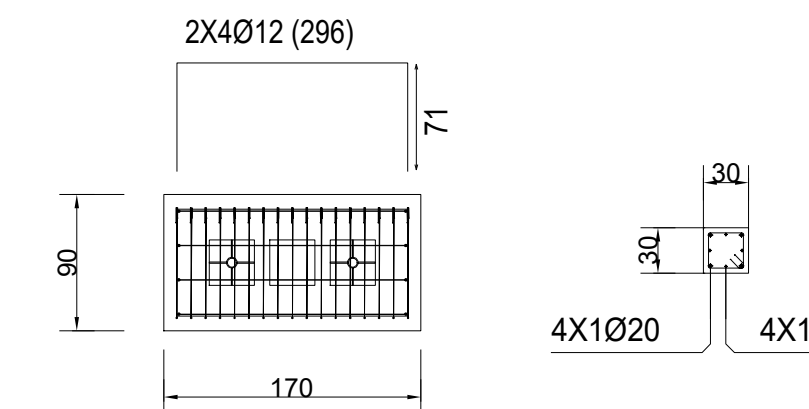


P24

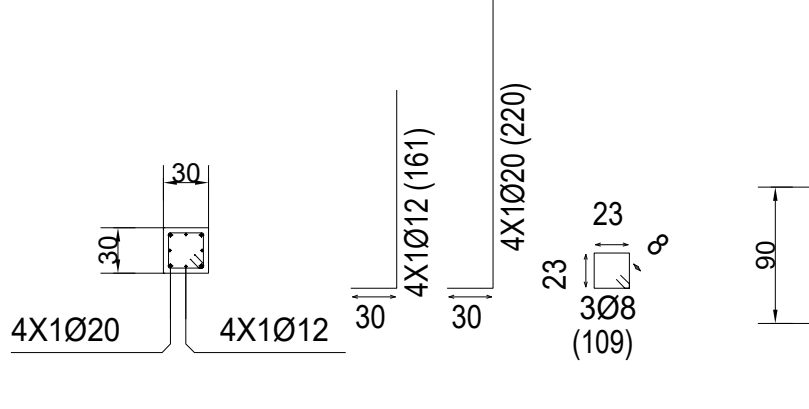


Pilotes: Microp l=11

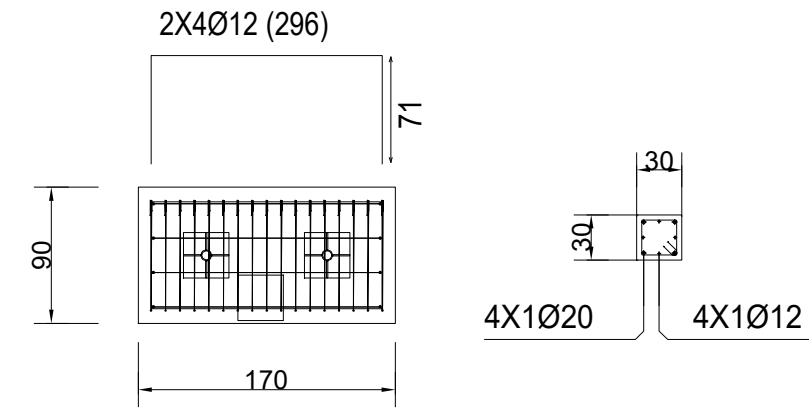


P32

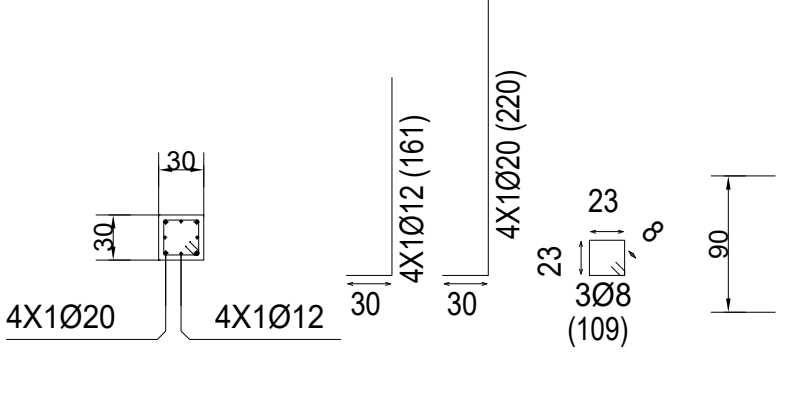


Pilotes: Microp l=11

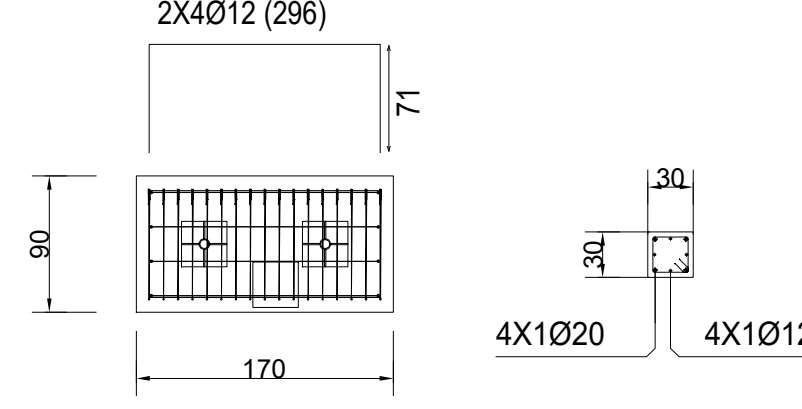



P33

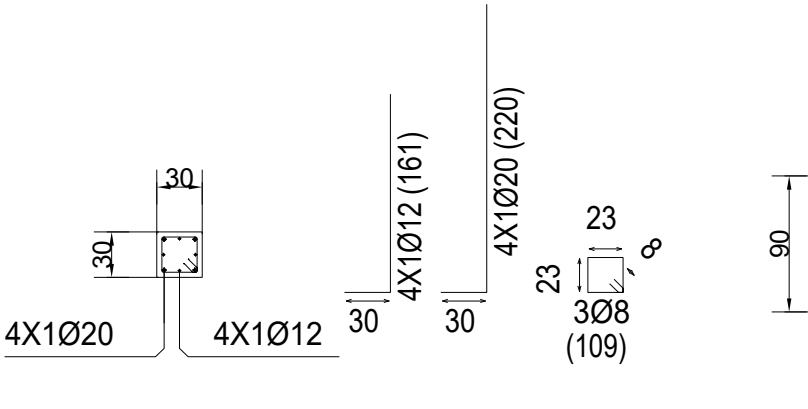


Pilotes: Microp l=11

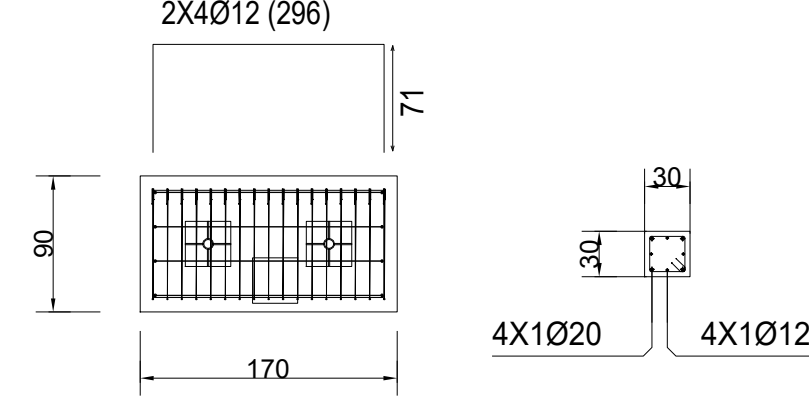


P34

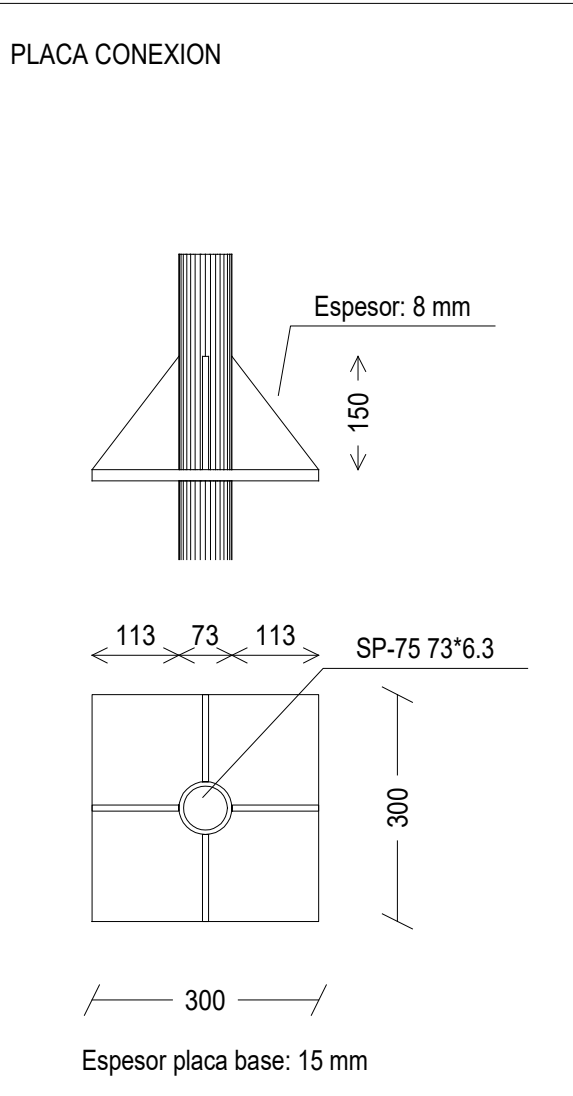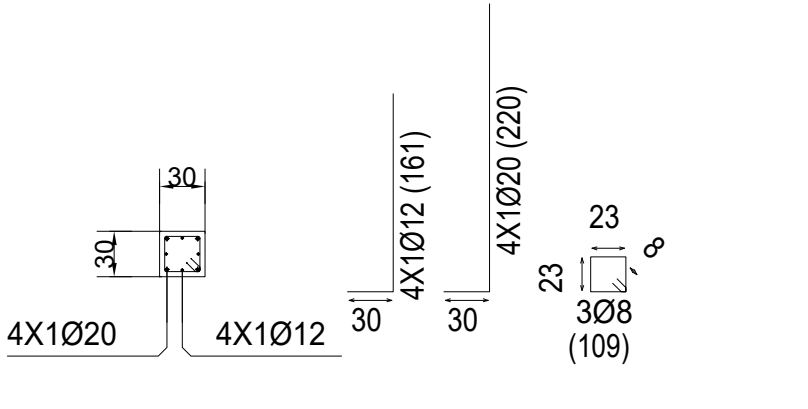


VC.S-1 [P2 - P9]

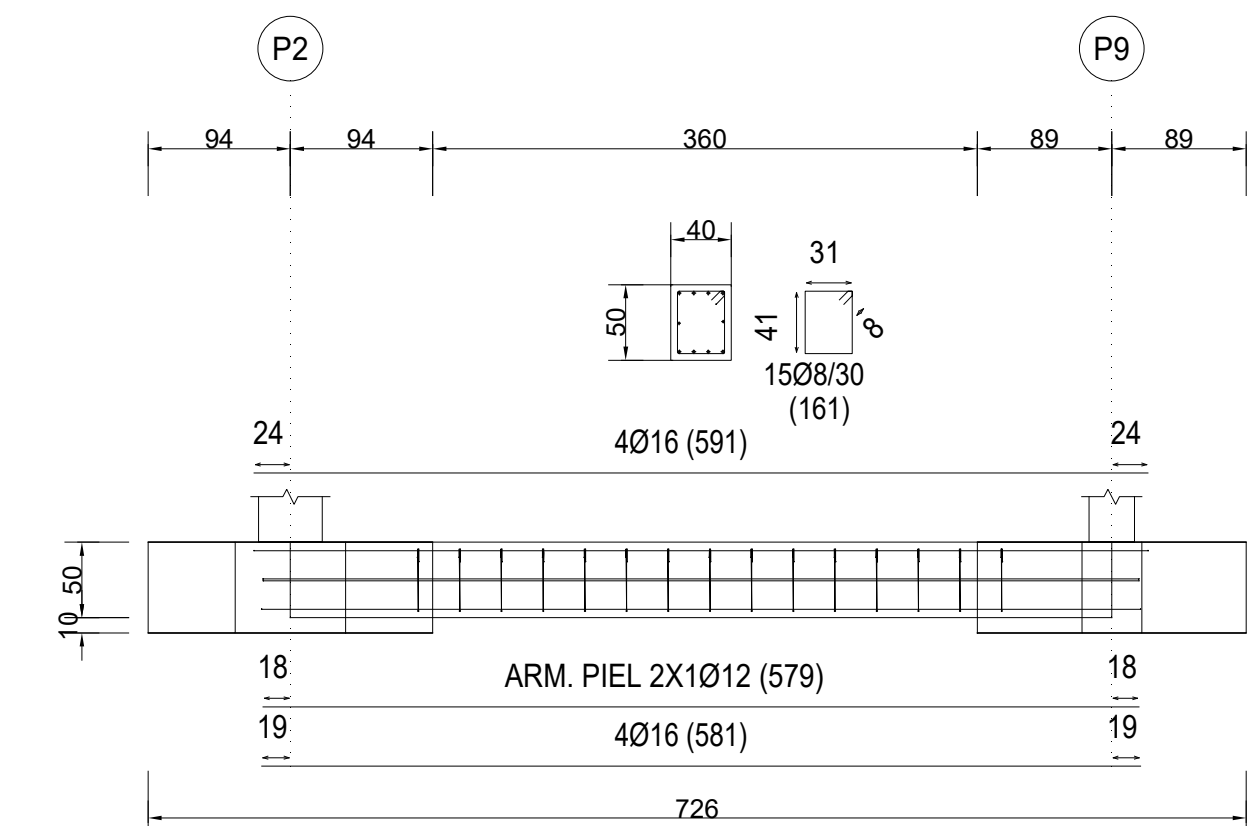


VC.S-1 [P6 - P7]

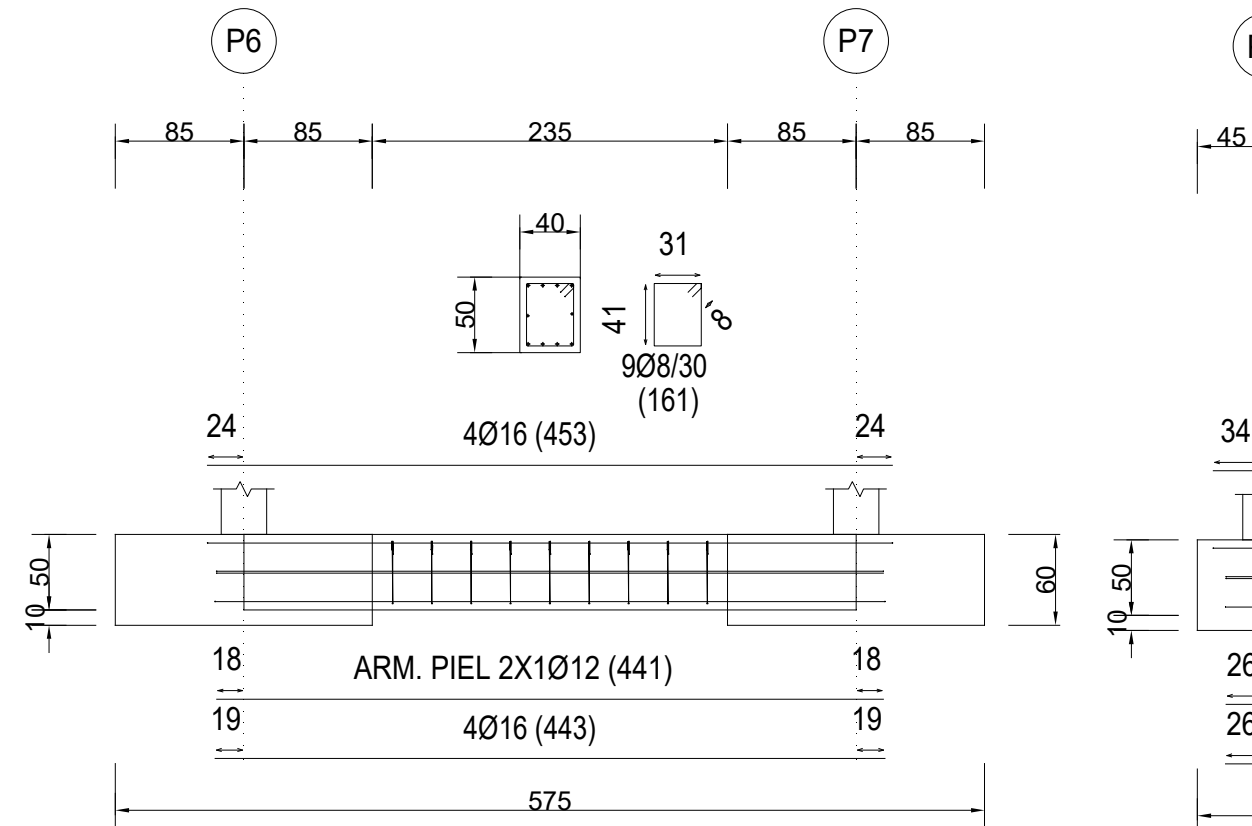

VC.S-1 [P4 - P12]

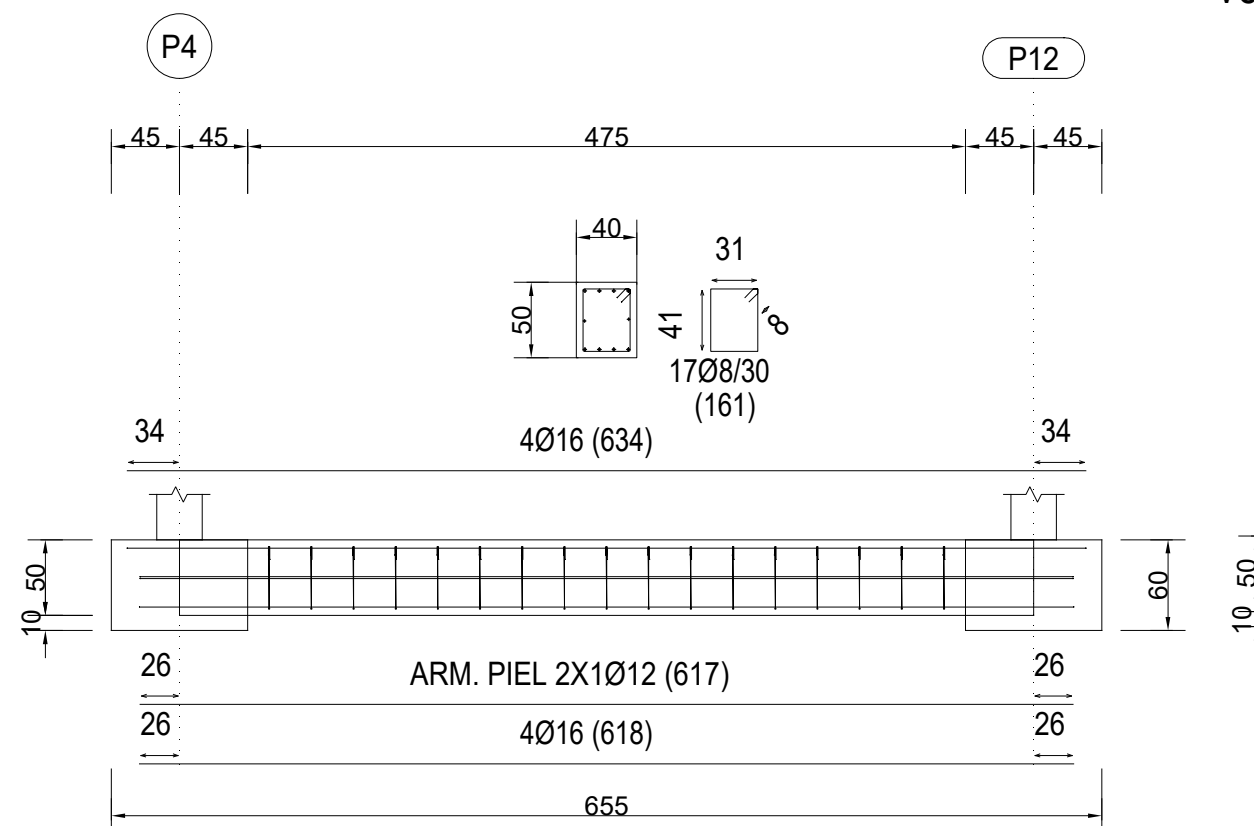

VC.S-1 [P14 - P15]

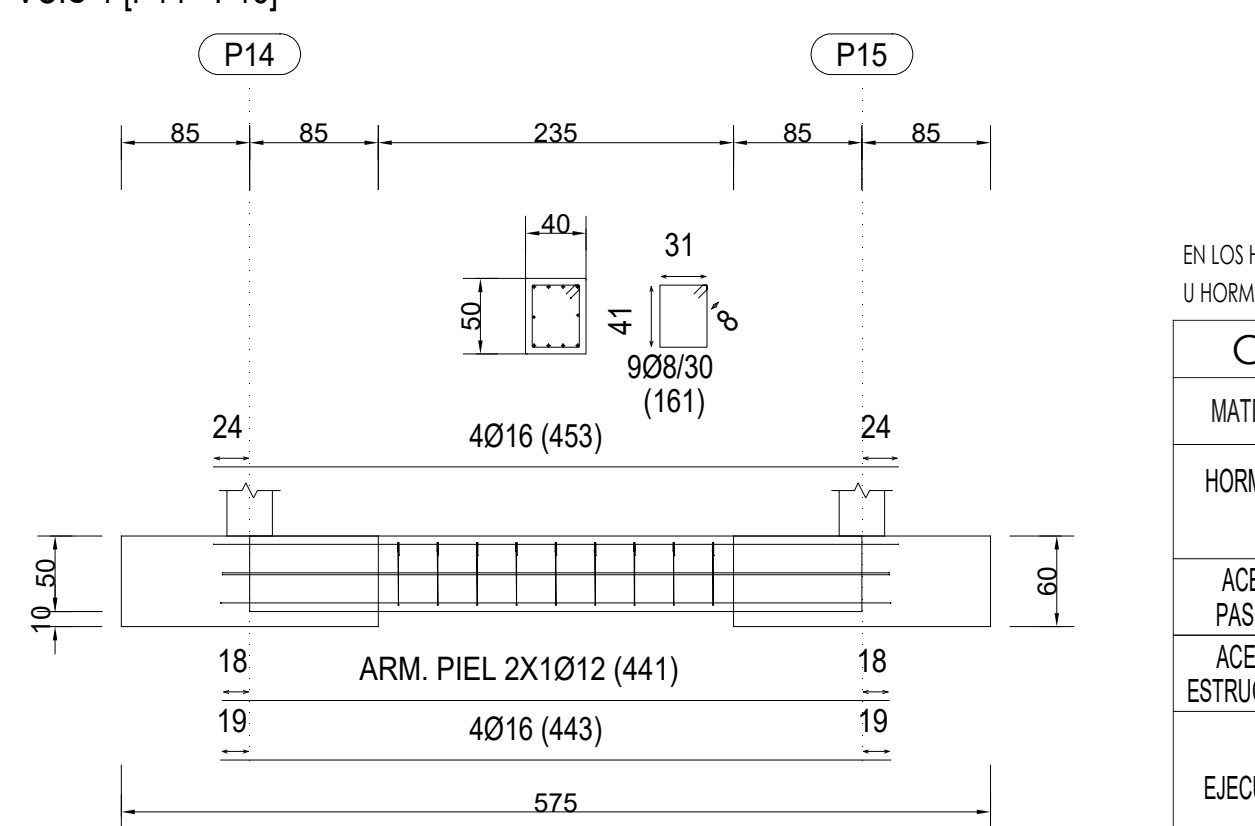

NOTA:
Ver Red de Saneamiento y Red de Toma de Tierra en planos de instalaciones correspondientes.

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE / CE				
MATERIAL	LOCALIZACION	DESIGNACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE PONDERACION
HORMIGON	LOSA Y VIGAS	HA-30/F/12/XC3	ESTADISTICO	Yc=1.50
	PILARES	HA-30/F/20/XC3		
ACERO PASIVO	CIMENTACION Y MUROS	HA-25/B/20/XC2	NORMAL	Ys=1.15
	ARMADURAS	B-500 S		
ACERO ESTRUCTURAL	MALLAS ELECTROSOLDADAS	B-500 SD	NORMAL	Ys=1.05
	TODA LA OBRA	S-275 JR		
EJECUCION	ESTRUCTURA DE HORMIGON		NORMAL	PESO PROPIO Yf=1.35
	ESTRUCTURA DE ACERO			RESTO Yf=1.50
				C. PERMANENTES Yf=1.35
				SOBRECARGAS Yf=1.50

CIMENTACIÓN EJECUTADA